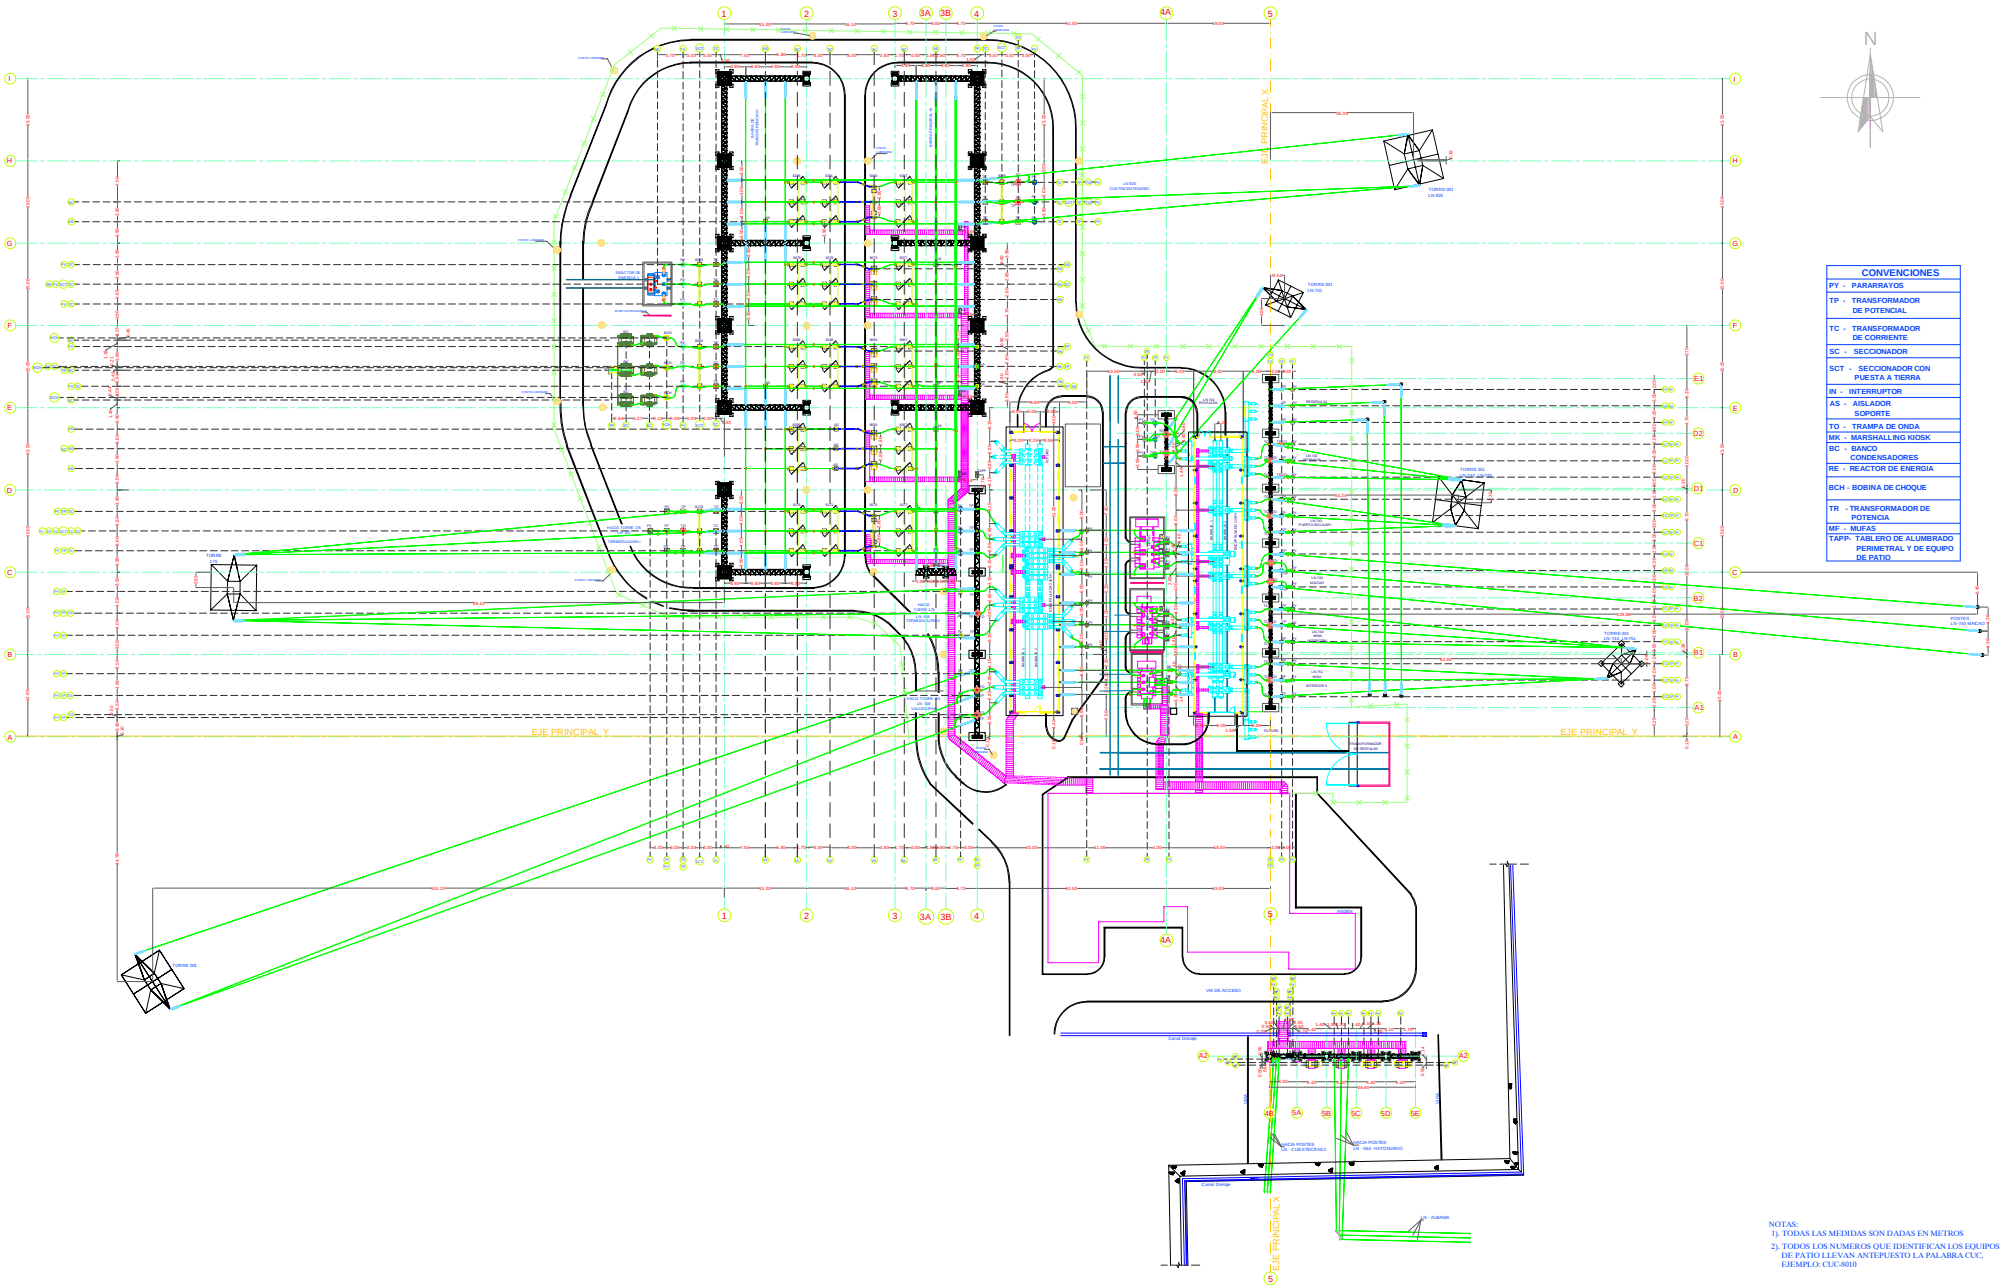


NOTAS:
1). TODAS LAS MEDIDAS SON DADAS EN METROS
2). TODOS LOS NUMEROS QUE IDENTIFICAN LOS EQUIPOS DE PATIO LLEVAN ANTEPUESTO LA PALABRA CUC, EJEMPLO: CUC-8010

PLANOS DE REFERENCIA:
1. LOCALIZACION BASE EQUIPOS DE PATIO - PLANTA — CUCPOSeEQ000-0
2. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA. ENCAPSULADA 110 KV — CUCDOEQUIP1N2-0
3. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA EQUIPOS PATIO 220 kV — CUCDOEQUIP1N3-0
4. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA ENCAPSULADA 110 kV — CUCDOEQUIP1Y7I-0
5. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA 34,5 Y 13,8 kV — CUCDLEUBEQU172-0
6. AMPLIAR DE SUBESTACIONES, PATIO 220, 110, 34,5 Y 13,8 kV — CUCELEAGGER1I1-0

| | |
|---|---|
| PROYECTO : | ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE PLANOS |
| SUBESTACION CUESTECITA | DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA |
| | GENERAL DE EQUIPOS |
| | CUC0LEUBEQU161-0 |
| ESCALA: | 1 :400 |
| CODIGO DE BARRAS | |

| FECHA | REVISO | APROBO | FIRMA | VERSION | OBSERVACIONES DE REVISION: |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL 27 2007 | O. D.V. | H.R.M. | | 0 | APROBADO, COMUNICACION 0016-42, 27/04/07, TRANSELCA |

CORELCA COLOMBIA — SUB. CUESTECITA CONTR. CLI-044-02 — 110 kV
BD.8 / INSTALACION
PLANTA 110 kV. ESQUEMA DE DISPOSICION — ESC. 1 :100
(1)E88210- F2812 - V052-A — HOJA No.
Siemens AG.

ISA Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
CONTRATO No. ISA 2628 — AMPLIACIO SUBESTACION CUESTECITA-230 kV
PLANTA PATIO 220 kV. — ESC. 1 : 250
SEGUN CONSTRUIDO
SIEMENS 600972
(1)G63000 - D 1014 - V003-D — HOJA No. 1

CORELCA COLOMBIA — SUB. CUESTECITA CONTR. CLI-044-02 — 220 kV/110 kV
BD.4 / BD.8 INSTALACION
PLANTA GENERAL. ESQUEMA DE DISPOSICION — ESC. 1 :200
(1)E88210- F2812 - V004-B — HOJA No.
Siemens AG.

CORELCA COLOMBIA — SUB. CUESTECITA CONTR. CLI-044-02 — 220 kV
BD.4 INSTALACION
PLANTA PATIO 220 kV. — ESC. 1 :100
(1)E88210- F2812 - V012-A — HOJA No.
Siemens AG.