



Radicado No.: 20151500018391

Fecha: 01-06-2015

Doctor
GUIDO NULE AMIN
Gerente General
TRANSELCA S.A. E.S.P
Carrera 55 No. 72-109 Piso 10.
Fax: (5) 3717211
Barranquilla

Asunto: Proyecto aumento transformación subestación Cuestecitas 220/110 kV.
Información técnica y costos de conexión. Solicitud de aclaraciones.

Apreciado doctor Nule:

Hemos recibido la comunicación de respuesta asociada al proyecto de la referencia con radicado TRANSELCA 001853-2015 (UPME 20151260022412 de 28 de mayo de 2015), sobre la cual se hace necesario aclarar lo siguiente:


- Literal c del numeral 1 de nuestra solicitud inicial: Suministrar toda la información relacionada de la SE Cuestecitas 110 kV.
- Literal e de los numerales 2 y 3 de nuestra solicitud inicial: De la respuesta dada por TRANSELCA se entiende que la Subestación Cuestecitas no cuenta con Licencia Ambiental, en caso de contar con un Plan de Manejo Ambiental solicitamos nos sea suministrado el documento correspondiente.
- Literales i del numeral 2 y 3 de nuestra solicitud inicial: Para el presente proyecto, por tratarse de una expansión del STR, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Parágrafo 1 del Artículo 12, de la Resolución CREG 024 de 2013: "...Los OR o los TN cuyos activos tengan relación con los proyectos involucrados en la expansión del STR, deben entregar la información solicitada por el Seleccionador, con el fin de aclarar las condiciones de conexión al SIN, y dejar explícita la autorización de los puntos de conexión. La información suministrada deberá mantenerse en el momento de ejecutar la conexión por parte del Proponente seleccionado. Los costos asociados a la conexión del proyecto,

diferentes a arriendos o construcción de activos, se considerarán incluidos dentro de la remuneración de las actividades de transmisión y distribución de los agentes existentes y por lo tanto no deberán incluirse dentro de la oferta que presente el Proponente. Subrayado UPME. Favor aclarar.

- Literal j del numeral 3 de nuestra solicitud inicial: Solicitamos las características técnicas de los interruptores y de más elementos de potencia, protección y medida, asociados al transformador de 60 MVA.
- Literal k del numeral 3 de nuestra solicitud inicial: Se requiere precisar el alcance de los costos de desinstalación del transformador de 60 MVA, por ejemplo desmonte, embalaje, transporte etc. ¿Estas actividades serán directamente realizadas por TRANSELCA?
- Suministrar los diagramas Unifilares, planos y demás anexos mencionados en el oficio enviado el pasado 28 de mayo los cuales no fueron incluidos en dicha comunicación.
- Adicionalmente, solicitamos nos sean enviados los estudios topográficos y de suelos existentes de los patios de las subestaciones si los hay.

Por otro lado, en cuanto al alcance específico de las obras objeto de convocatoria pública, la UPME realizará el ajuste correspondiente según lo señalado por TRANSELCA en cuanto a que hay disponibilidad de espacio para los dos transformadores (40 MVA y 100 MVA) con sus respectivas bahías; en tal sentido, solicitamos el contrato de conexión. No obstante, se debe aclarar que las condiciones de remuneración del remplazo de un transformador están dadas por lo establecido en reglamentación y es función, entre otros aspectos, de la edad del activo.

Cordialmente,

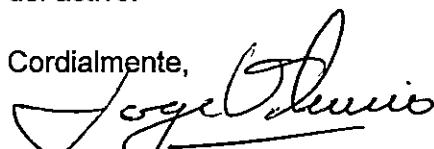

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director General

ELABORÓ: ARC - AGR / REVISÓ JMG

150-41.1 Convocatoria Pública UPME STR 01-2015 Ampliación Subestaciones Cuestecitas, Riohacha, Maicao