





Figura 1. Diagrama esquemático Subestación Nueva Galapa 110 kV

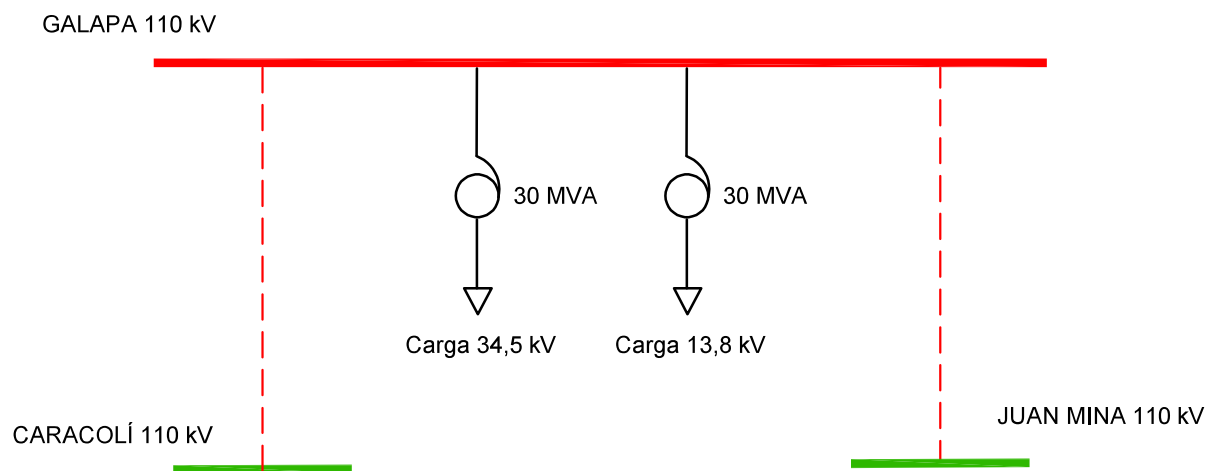

Nota: Los bancos de transformadores 110/34,5 kV, 110/13,8 kV - 30 MVA y las bahías a 110 kV, no hace parte de la presente convocatoria

-  Infraestructura existente (STR)
-  Objeto de la Convocatoria UPME STR 05-2026
-  Obras a cargo del OR